


ZNP PAISUPAAGI PAIGALDUSE JUHEND

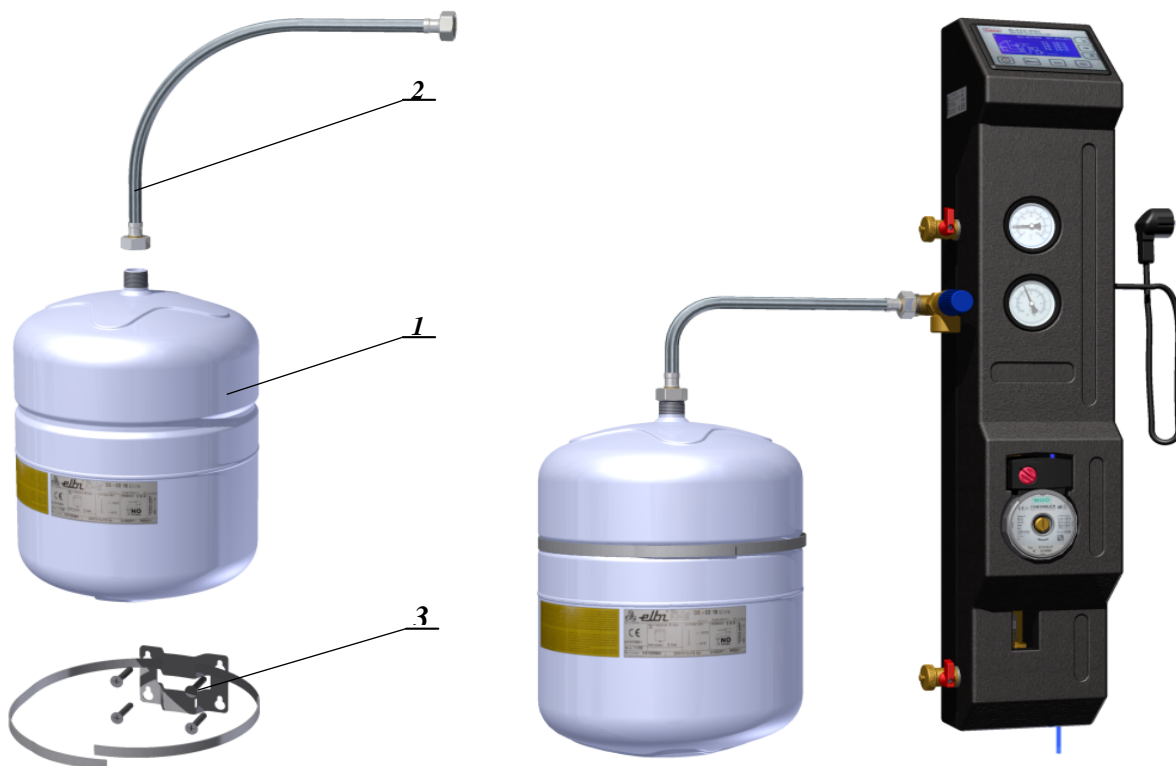

Pilt 1

Joonis 2

1. Komplekti osad (pilt 1)

Nr.	Nimetus	Kogus
1	Paisupaak	1
2	Paisupaagi voolik ja tihend	1
3	Paisupaagi hoidja koos seinakinnitusega	1

2. Kasutusotstarve

Paisupaak sobib kasutamiseks temperatuuride muutustest tingitud mahu muutuste mõjude alandamiseks suletud süsteemis. Päiksekütte süsteemides kasutatakse seda, et koguda kollektoritest äärmuslikes olukordades keemisel tekkivat auru.

3. Montaaž (pilt 2)

Paisupaagi asukoht tuleb valida seina äärde, eelnevalt paigaldatud pumbagrupi lähedusse, arvestades paisupaagi vooliku pikkust. Paisupaagi ühendusvoolik tuleb ühendada pumbagrupi kaitseklapiga. Eelnevalt tuleb vooluvõrgust lahti ühendada pumbagrupi elektripistik.

Ühendamine:

1. Paigaldage paisupaagi seinakinnitus (**3**) sobivate kinnitusvahenditega seinale kohta, kus paisupaagi voolik ulatub vastava pumbagrupi ühenduskohani
2. Paigalda paisupaak (**1**) seinahoidiku külge kasutades spetsiaalset klambrit.
3. Ühenda voolikuga (**2**) paisupaak (**1**) ja pumbagrupp.